



fissaggio a terra  
fastening system

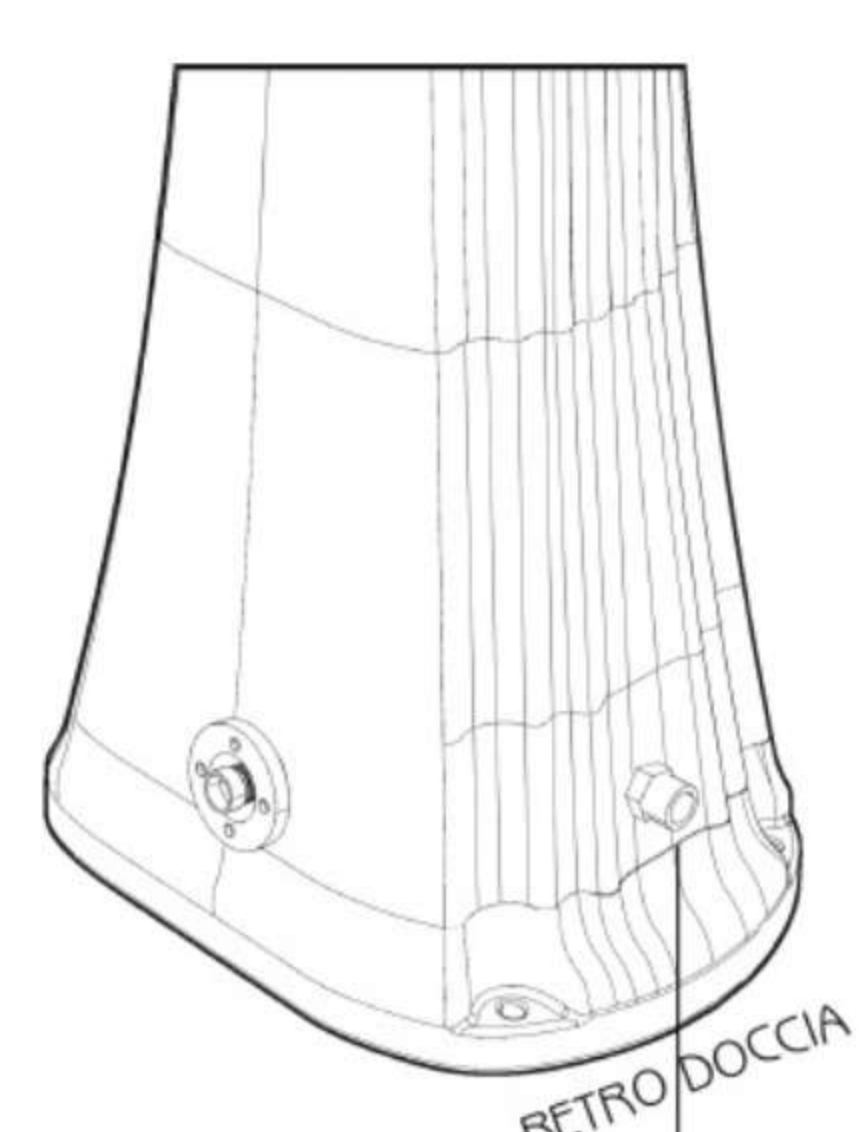


alimentazione idraulica  
water supply

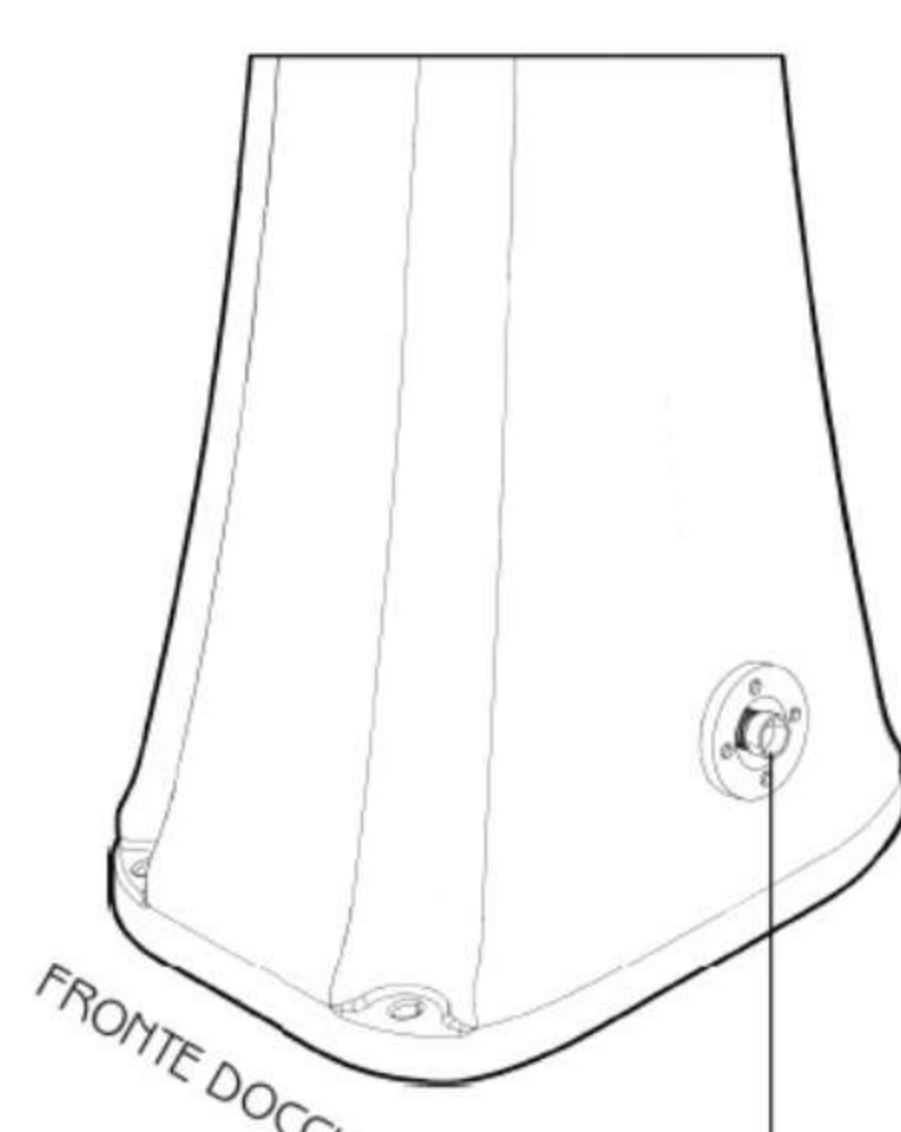

valvola di sicurezza / tappo scarico  
safety valve / cover cap



## TEST RISCALDAMENTO DOCCIA SOLARE SOLAR SHOWER HEATING TEST

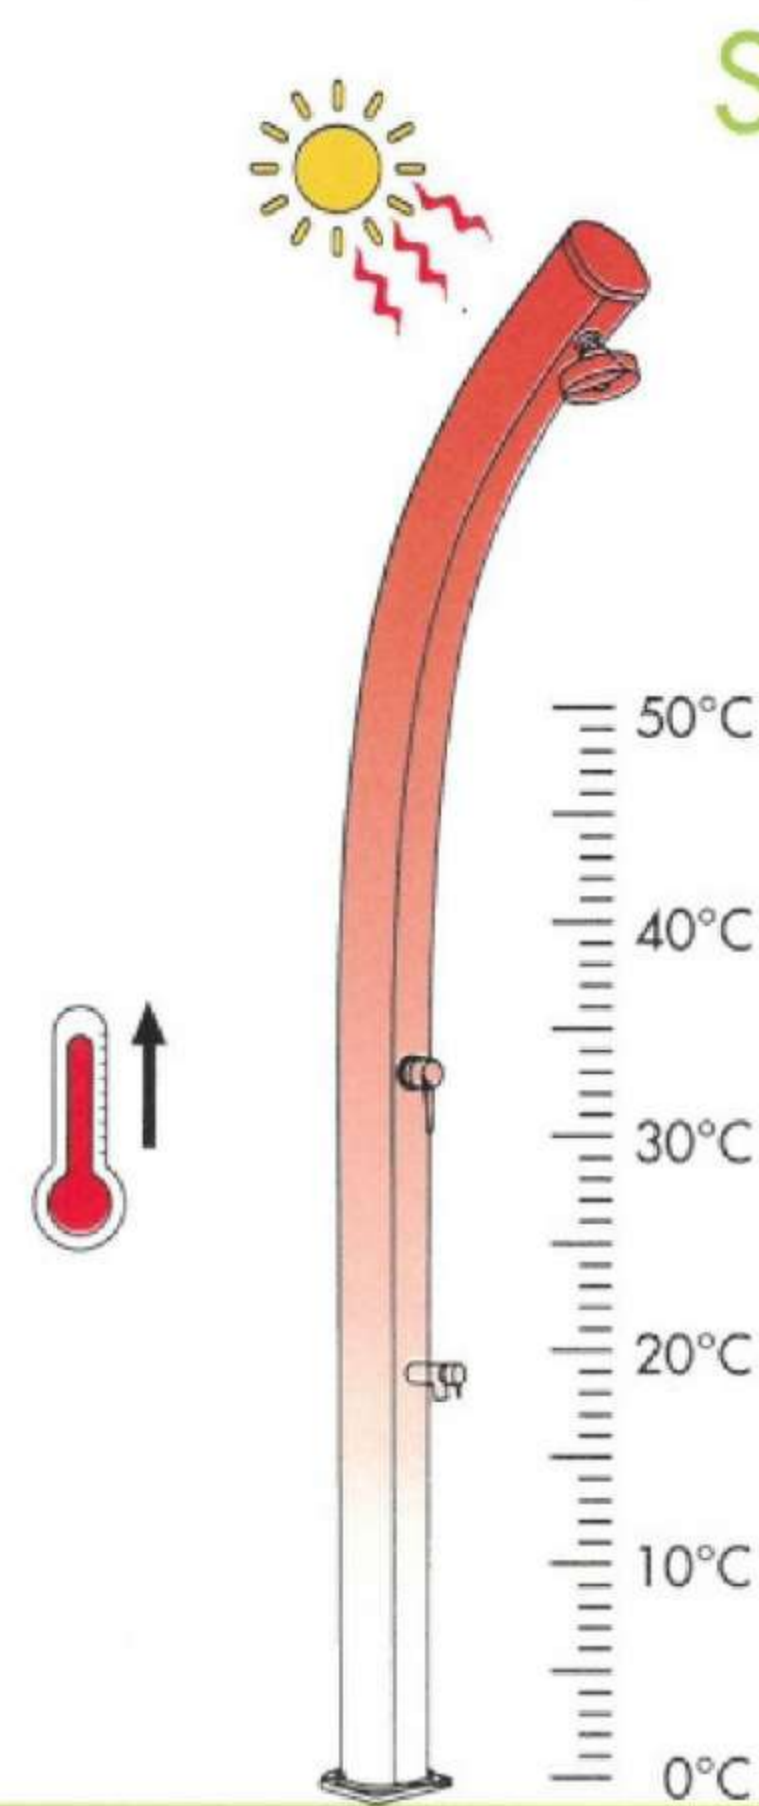

Alle stesse condizioni esterne di temperatura, la resa può essere dettata dalle numerose varianti, quali: umidità nell'aria, vento, nuvole, precipitazioni. I dati, quindi, sono da considerarsi puramente indicativi.

At the same external temperature conditions, the yield may be varied dictated by the many variants, such as: umidity in the air, wind, clouds, precipitations. So the data is to be considered purely indicative.

### TEST CONDITIONS:


DAY: 07/08/2016 - 11.30 AM  
ATMOSPHERIC CONDITIONS:  
SUNSHINE WITHOUT WIND  
OUTSIDE TEMPERATURE: 27° C  
INLET WATER TEMPERATURE: 12° C  
EXPOSURE OF RETRO SOLAR SHOWER:  
SOUTH

MODELS	DESCRIPTIONS	MATERIAL	WATER HEAT ON EXIT C°		
			10 minutes	30 minutes	60 minutes
H120/7016	HAPPY ANTHRACITE	RESIN	26°C	30°C	34°C
H120/9003	HAPPY WHITE	RESIN	24°C	25°C	26°C
A520/7016	JOLLY ANTHRACITE	RESIN	29°C	31°C	36°C
A520/9001	JOLLY SAND	ALLUMINIUM	26°C	28°C	30°C
A100/7016	SPRING ANTHRACITE	ALLUMINIUM	29°C	36°C	42°C
A100/9001	SPRING SAND	ALLUMINIUM	26°C	29°C	32°C
D300/7016	DADA ANTHRACITE	ALLUMINIUM	29°C	36°C	41°C
D300/9001	DADA SAND	ALLUMINIUM	26°C	28°C	31°C
A920/7016	ENERGY PRO ANTHRACITE	ALLUMINIUM	31°C	34°C	38°C
A920/9001	ENERGY PRO SAND	ALLUMINIUM	24°C	26°C	29°C




## COLLEGAMENTO AL SISTEMA IDRICO CONNECTION TO THE WATER SYSTEM

CAPACITÀ SERBATOIO  
TANK CAPACITY

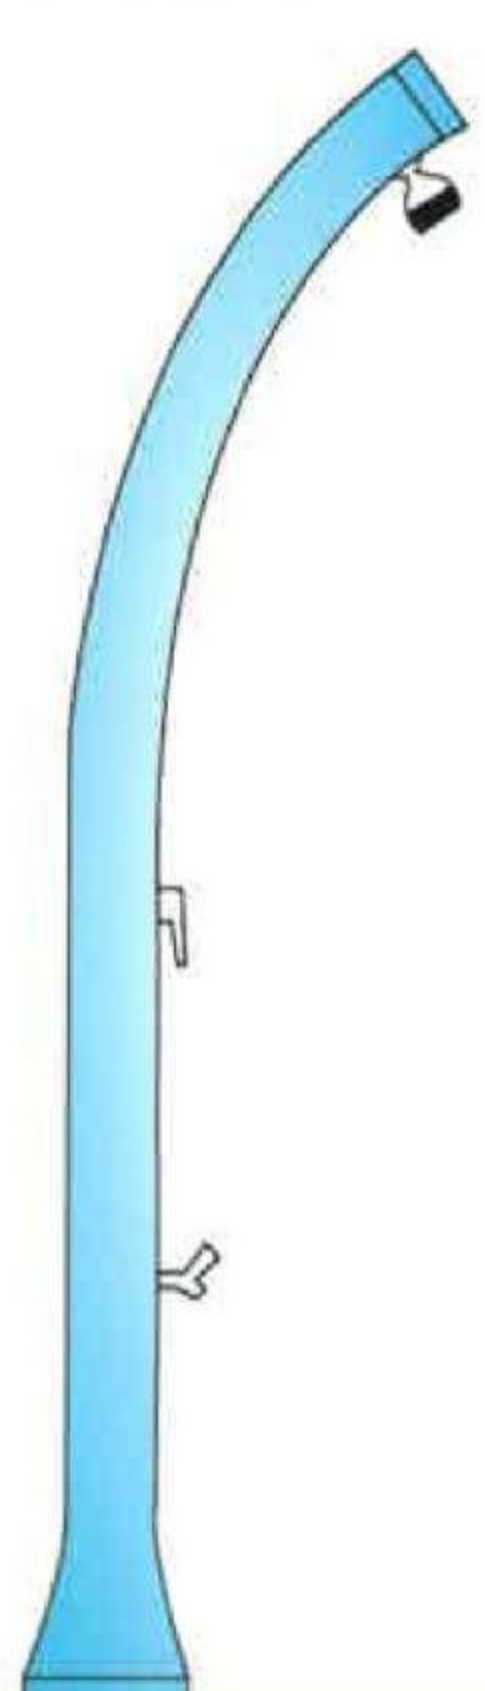

CAPACITÀ ATTUALE  
ACTUAL CAPACITY

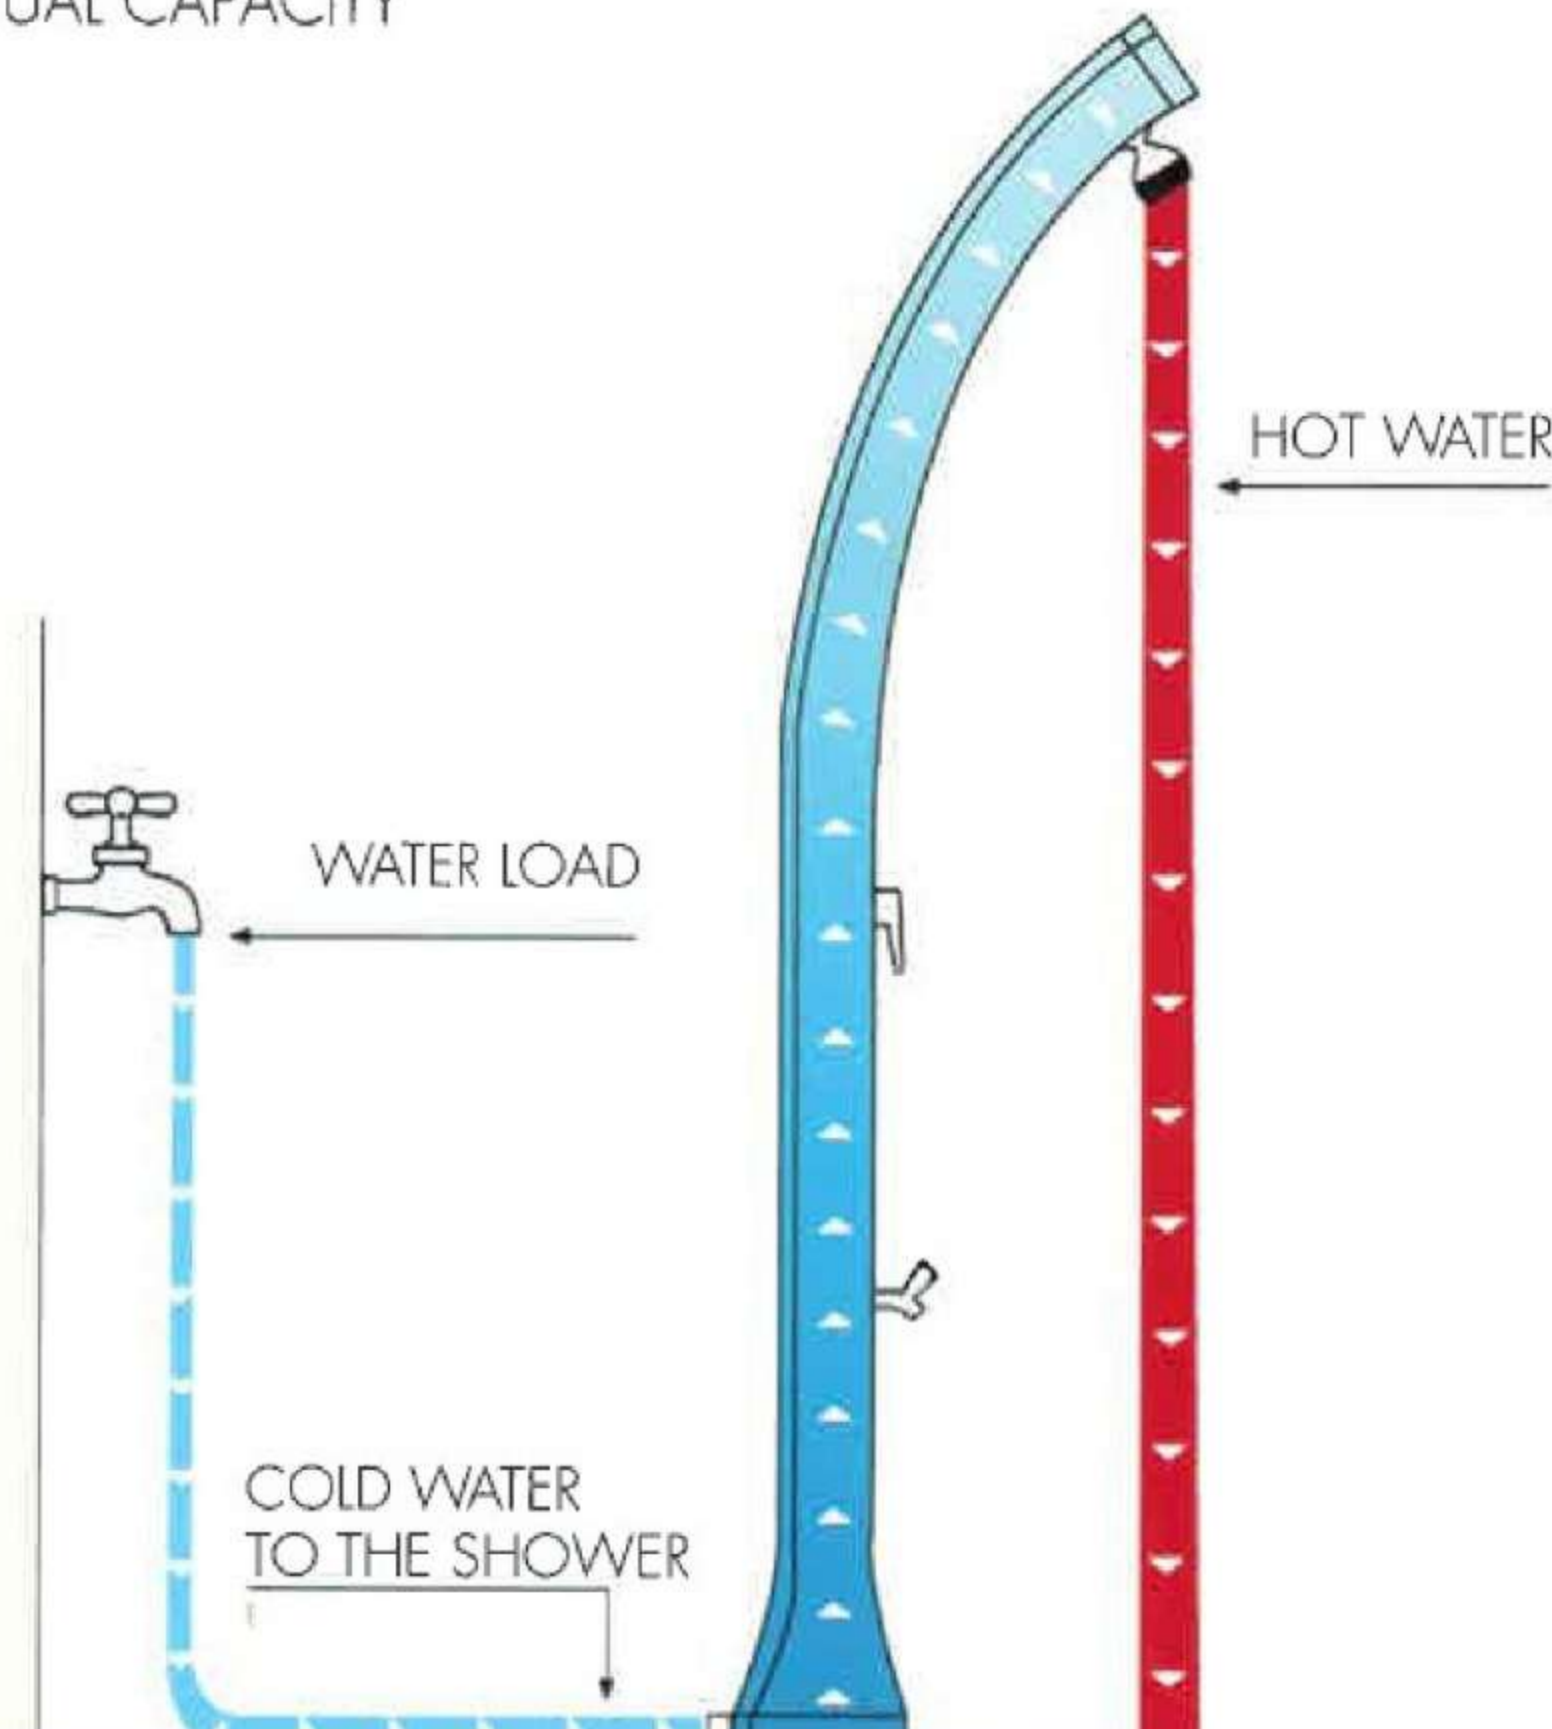

SOLARE  
SOLAR



TRADIZIONALE  
TRADITIONAL



SVUOTARE IL SERBATOIO DURANTE LA CHIUSURA INVERNALE  
EMPTY THE TANK DURING WINTER CLOSING